


400kVA JENERATÖR KULLANMA TALİMATI

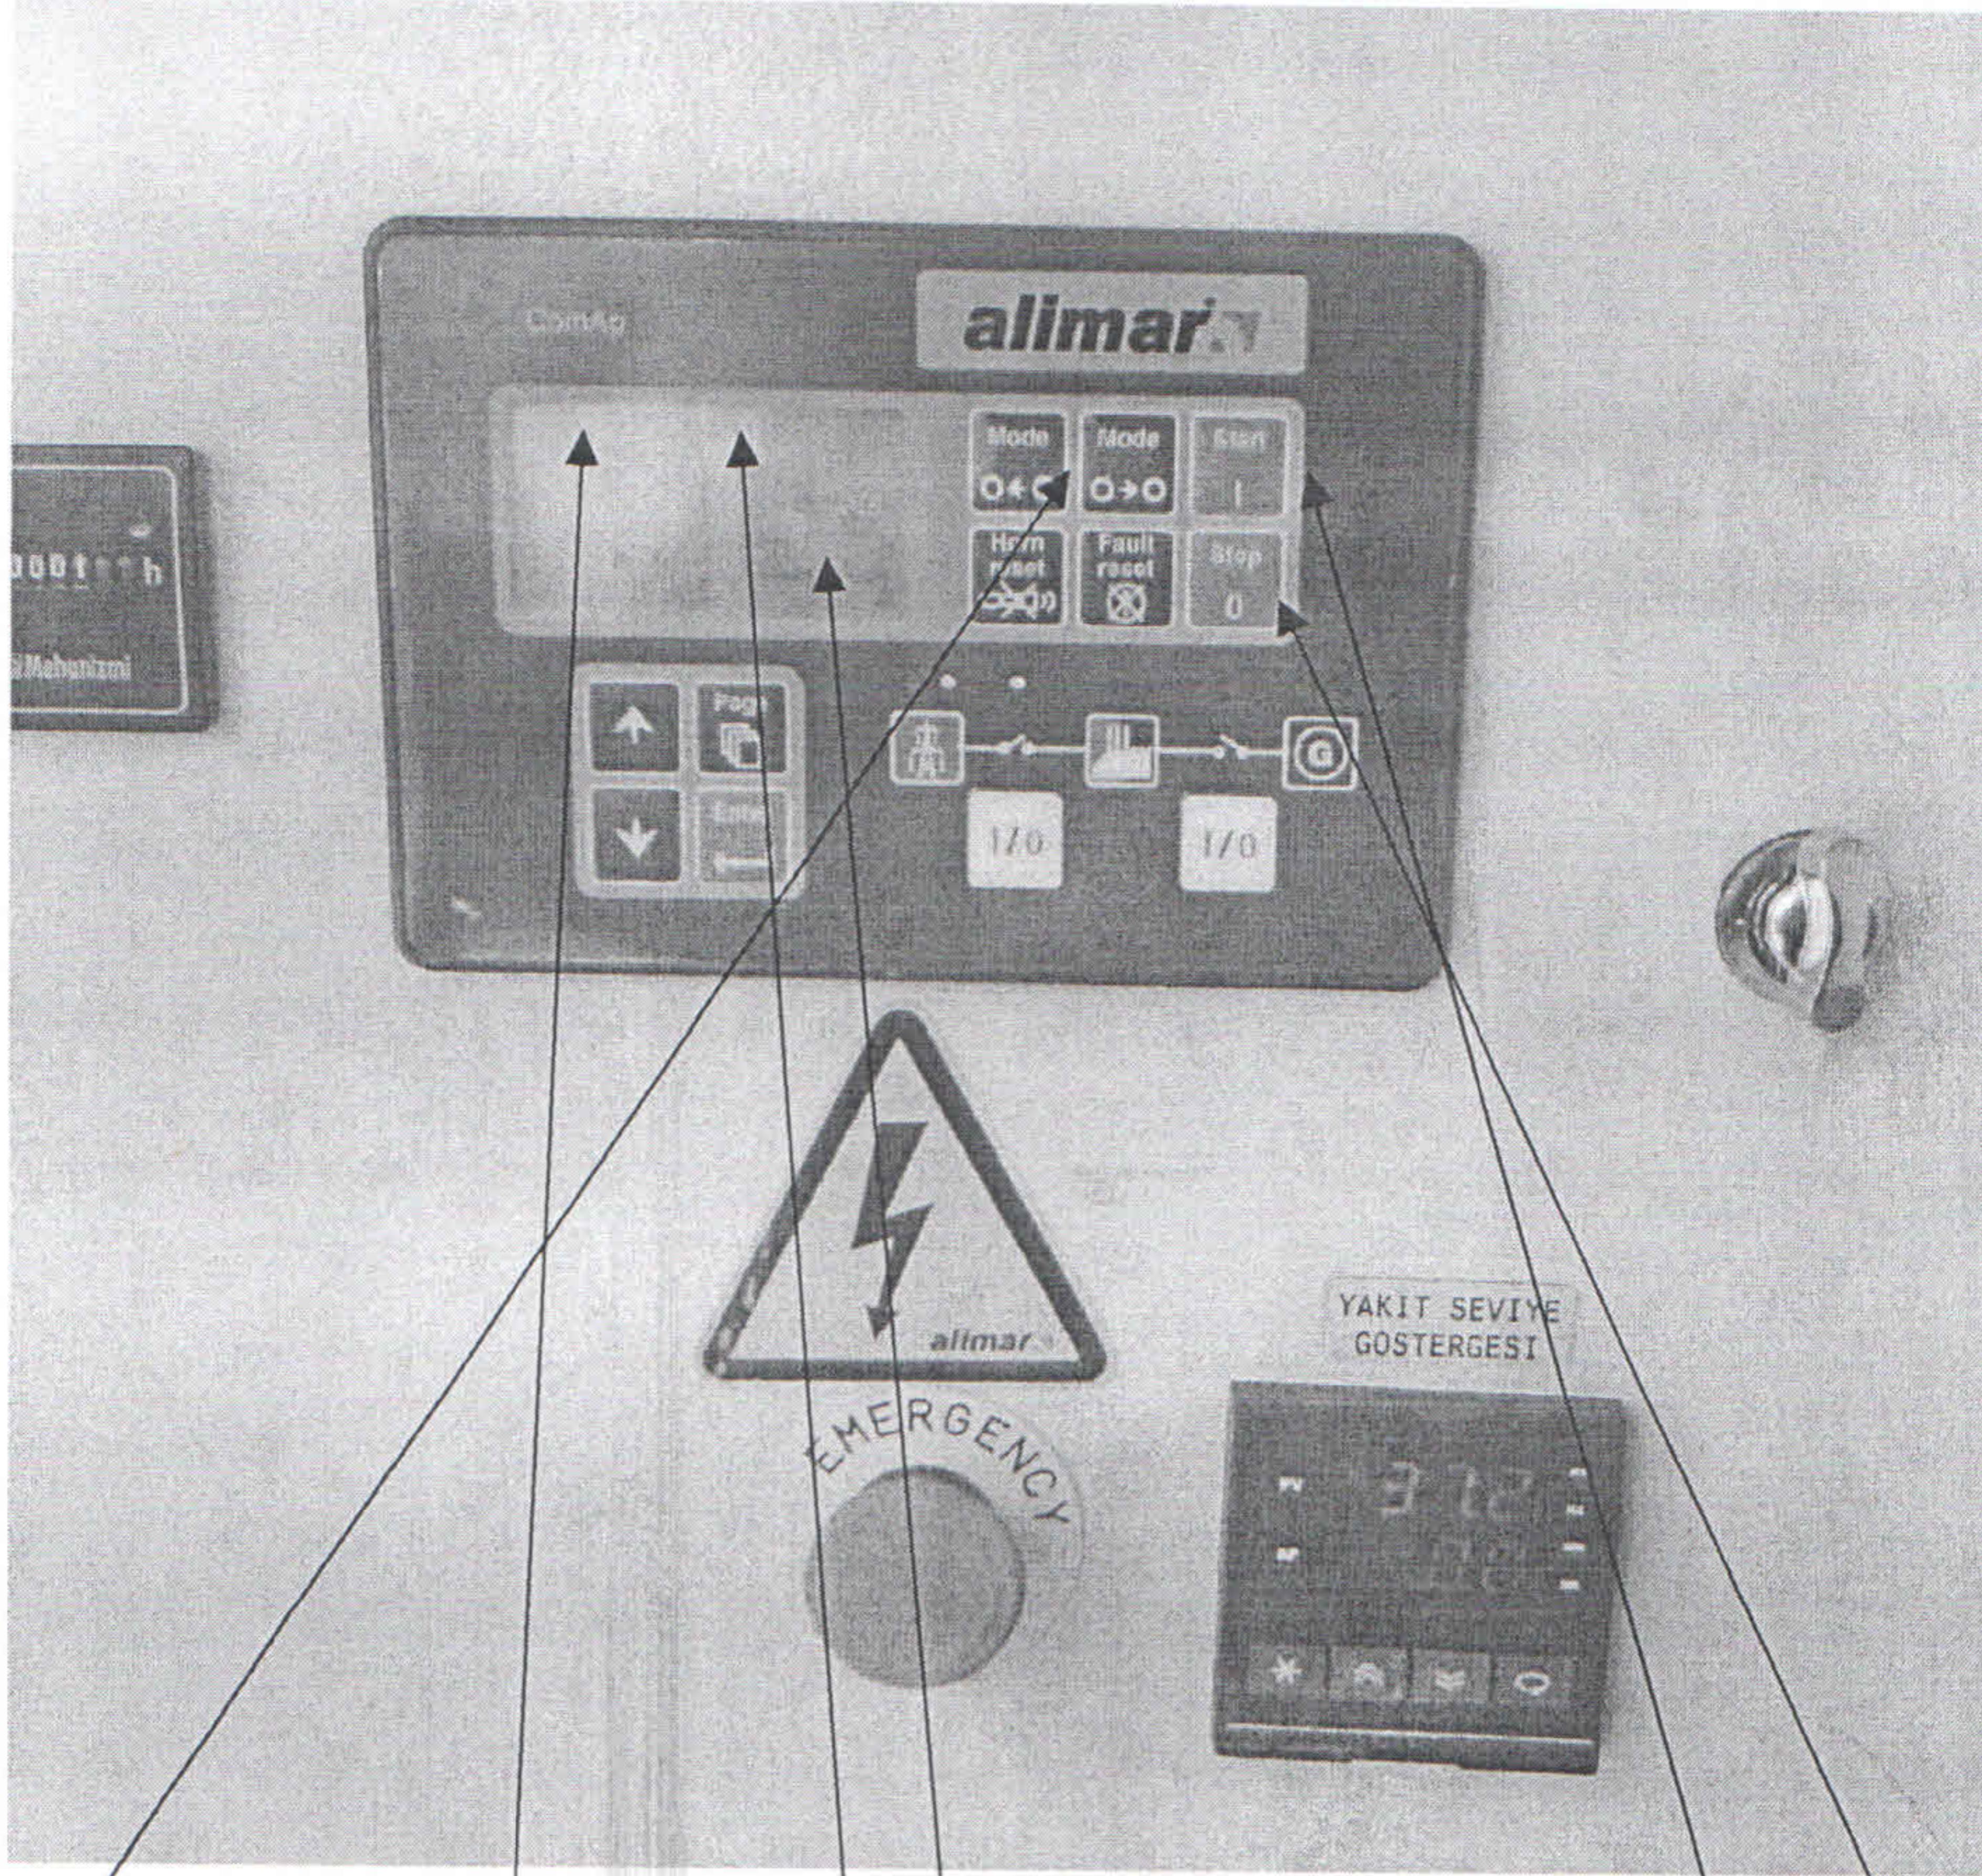

- 1- Jeneratör her zaman otomatik konumda olmalıdır. (Jeneratör kontrol paneli üzerinde bulunan mode tuşlarına basılarak otomatik modu seçilmiş durumda olması gereklidir.)
- 2- Jeneratör manuel konumda ise; TEDAŞ tan enerji kesildiğinde kendiliğinden çalışmayaacaktır. Bu durumda ya OTO moduna alınmalıdır. Şayet Jeneratör otomatik çalışmazsa paneldeki mode tuşlarına basılarak manuel moda getirilmelidir ve daha sonra 1 start butonuna basılarak jeneratör elle çalıştırılmalıdır. Şebeke elektriğinin gelmesinden sonra 0 STOP butonuna basılarak jeneratör durdurulmalıdır (yoksa çalışmaya devam eder).
- 3- Jeneratör çalışırken Panel üzerindeki alarm lambalarından yanın varsa veya hararet göstergesi kırmızı alana gelmişse, derhal jeneratör durdurulmalıdır.
- 4- Periyodik olarak; Jeneratörün suyu, yağı, yakıtı kontrol edilmeli, temizlik ve bakımı yapılmalıdır.
- 5- Önemli! Acil durdurma: (yangın, jeneratöre canlı girmesi, bakım vs. durumda) jeneratörün üzerinde bulunan (**EMERGANCY**) Acil durdurma butonuna basılarak jeneratörün ani durdurulması sağlanmalıdır.

alimar®

ADANA
FEVZİPAŞA MH. TURHAN CEMAL BERİKER BUL.
NO: 402 D:1 SEYHAN / ADANA
TEL : 0322 428 66 00
FAKS : 0322 428 33 77
alimar@alimar.com.tr

**MÜŞTERİ SATIŞ SONRASI
HİZMETLER FORMU**

FORM NO: 0100339 TARİH: 02/08/2016

Firma Adı	<i>Mersin İl Tarım Akademisi</i>		Tel:			
Adres			Faks:			
Vergi Dairesi	<i>MERSİN</i>		E-posta:			
Vergi No			KONU:			

JENERATÖR TANITICI BİLGİLERİ									Çalışma Saati: <i>54</i>	ALTERNATÖR
MODEL	GRUP NO	KABİN	ÇALIŞMA ŞEKLİ		MOTOR					
ESG 400	3256615	Kabinli	Manuel	Otomatik <input checked="" type="checkbox"/>	Marka: SDEC	Model: SC12E	No: 91570	Marka: Yanan	Model: SLL 3441	No: 41009 753
			Senkron	Panel Modeli						
AÇIKLAMA: Grubu 1 motoru kagırmaya yapıldı. Yerini ile değiştirildi. Filtreler ve yağlı batımı yapılmakla birlikte faydalı hale getirildi.										

GARANTİ <input checked="" type="checkbox"/> VAR <input type="checkbox"/> YOK	ARIZA <input checked="" type="checkbox"/> KORUYUCU BAKIM	<input type="checkbox"/> PARÇALI SÖZLEŞME <input type="checkbox"/> PARÇASIZ SÖZLEŞME	<input type="checkbox"/> YER DEĞİŞİKLİĞİ <input type="checkbox"/> BELGE NO:	IRSALİYE FATURA TARİHİ: / /	
KULLANILAN MALZEME BİLGİLERİ				GARANTİ BİTM TARİHİ: / /	
MALZEME / PARÇA ADI		MİKTAR	BİRİM FİYATI	TUTARI	AÇIKLAMA
<i>SDEC 1. motor (20820-101)</i>		1 Ad			
<i>SDEC 1. Filtre JLX 229H</i>		1 Ad			
<i>SDEC 1. Yağ Filtresi 500003065-101</i>		1 Ad			
<i>15/60 Motor Yağı</i>		25 Lt.			

SERVİS İŞÇİLİĞİ	<i>1 Ad</i>	1. Bu belgedeki bilgilerin doğruluğunu, servis için bu formda belirtilen saatte gelindiğinde ve iş belirtilen saatte bitirdiğini, 2. Jeneratörün bu formda belirtilen arızaların giderildiğini ve sonunda tarafımdan bulunduğu ortamda test edildiğini, 3. Jeneratör kullanımı ve çalıştırılması ile ilgili her türlü bilgiyi tereddüte mahal bırakmayacak şekilde yetkili servis elemanından aldığımı, 4. Jeneratörün Periyodik Bakımı ile ilgili her türlü bilgiyi tereddüte mahal bırakmayacak şekilde yetkili servis elemanlarından aldığımı, 5. Bu vesile ile gönderilecek faturayı ödemeyi Kabul ve Beyan ederim.		
YOL	<i>200 km</i>	NOT: Bölmeler yeterli olmadığı takdirde Sağ Üst Köşesine "....." no'lu Servis Bilgi Formu'nun ekidir." yazarak ek sayfa kullanılır ve taraflarca imzalanır.		
TOPLAM	<i>.....</i>			
KDV	<i>.....</i>			
GENEL TOPLAM	<i>.....</i>			

Grubun Göze Muayenesi	<i>Tamam</i>	Redresör Kontrolü	<i>24VSA</i>	Frekans Kontrolü	<i>Sohne</i>
Yağ - Su - Asit Seviyeleri	<i>Tamam</i>	Cihazın İç ve Dış Temizliğinin Yapılması	<i>Tamam</i>	Yağ Basınç Kontrolü	<i>5861</i>
Güç ve Kumanda Klemens Kontrolü	<i>Tamam</i>	Hava Filtresi Kontrolü	<i>Tamam</i>	Hareket Kontrolü	<i>40%</i>
Isıtıcı Kontrolü	<i>Tamam</i>	Redresör Şarj Kontrolü	<i>275Vd</i>	Man - Oto - Boş ve Yük Test Kontrolü	<i>Tamam</i>
Panel Kontrolü	<i>Tamam</i>	Voltaj Kontrolü	<i>400V</i>	Topraklama Hattı	<i>Tamam</i>

Ödeme Şekli:	Kayıtlı Alan Kişi / Adı - Soyadı, Ünvan, İmza:	Baş.Saati
	Müracaat Tarihi / Saati:	Gidiş Km
	ŞİKAYET:	Bitiş Saati
		Dönüş Km

*Jeneratörün bu formda yazılı tüm arızaları tarafımızdan yapılarak müşteriye çalışır durumda sorunsuz olarak teslim edilmiştir.

MÜŞTERİ	SSH YETKİLİSİ	SERVİS MÜDÜRÜ	ONAYLAYAN
Adı Soyadı: <i>Serdar Sığoz</i>	Adı Soyadı: <i>Frank TEKİN</i>	Adı Soyadı: <i>.....</i>	Adı Soyadı: <i>.....</i>
İmza-Kaşe: <i>.....</i>	İmza-Kaşe: <i>.....</i>	İmza-Kaşe: <i>.....</i>	İmza-Kaşe: <i>.....</i>

JENERATÖR KULLANMA EĞİTİMİ

EĞİTİMİN ADI:Mersin Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü kurulu bulunan 400 Kva jeneratörün çalıştırılması, işletme ve bakımı eğitimi

EĞİTİMİ VEREN : Turgut KUL

EĞİTİMİN VERİLDİĞİ TARİH :

**Turgut KUL
ELEKTRİK MÜHENDİSİ
TEKNİK BİRİM SORUMLUSU**